




GROT K



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Срок службы источника света, ч	Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч	Яркость светового указателя, кд/м ²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты	Рабочая температура, °С
					минимальная яркость знака безопасности в аварийном режиме	средняя яркость знака безопасности в нормальном режиме				
№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL (230V, 50Hz)										
Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функцией TELECONTROL										
a16726	BS-GROT-51-S1-INEX12 K	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	1	35	165	11,4	0,90	I	+1...+35
a16728	BS-GROT-53-S1-INEX12 K	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	3	35	165	13,4	0,90	I	+1...+35
№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS (230V, 50Hz)										
Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST и TELECOMAND										
a15695	BS-GROT-51-S1-INEX13 K	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	1	35	165	11,4	0,90	I	+1...+35
a15696	BS-GROT-53-S1-INEX13 K	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	3	35	165	13,4	0,90	I	+1...+35
Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, MSS										
a15698	BS-GROT-51-S1-INEX13-MSS3 K	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	1+1+1	35	165	11,4	0,90	I	+1...+35
№4 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-4-400/220 (без адресного управления, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)										
№5.1 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)										
№6 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ИБП BS-REZERV-6-230/230 (напряжение питания 230V, 50Hz)										
Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания										
a17023	BS-GROT-10-S1-ELON K	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	35	165	3,9	0,90	II	-40...+40
№5.2 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)										
Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания с адресным управлением										
a15702	BS-GROT-10-S1-BSE5 K	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	35	165	8,2	0,85	I	-20...+40
№7 Системы аварийного освещения с напряжением питания групповых цепей аварийного освещения =24V										
Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания (=24V)										
a15704	BS-GROT-10-S1-24 K	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	35	165	8	-	III	-40...+40

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

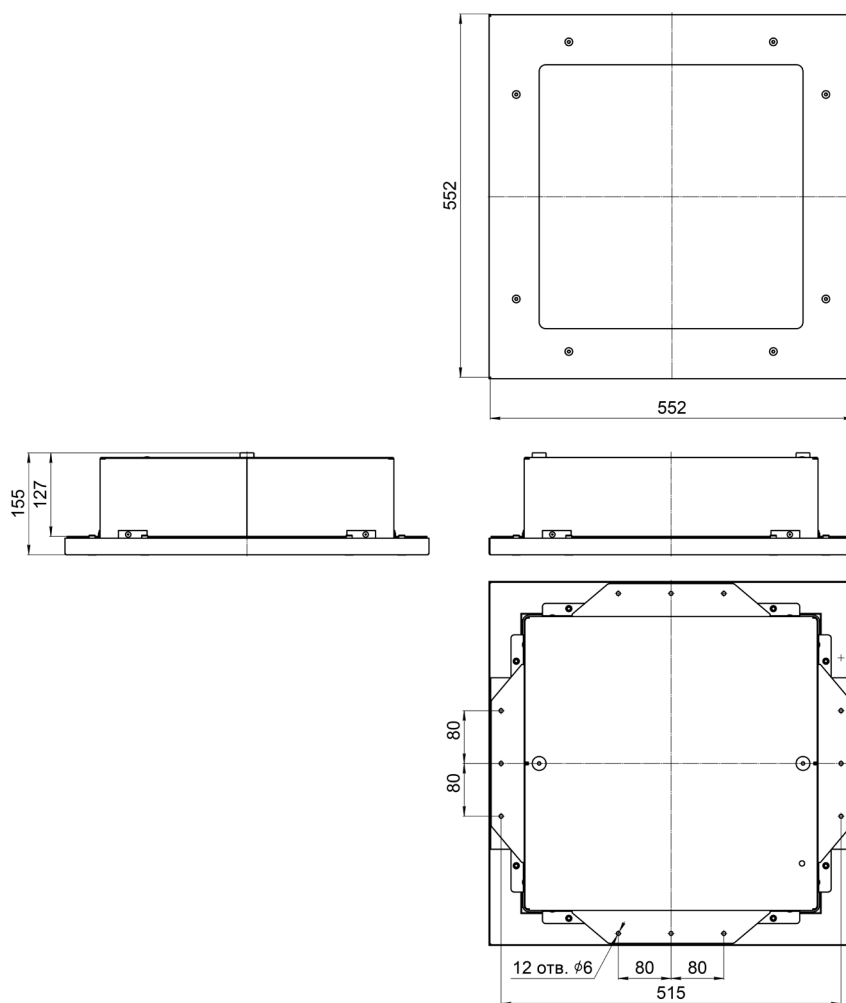

Аксессуары не предусмотрены

Серия знаков безопасности (заказываются отдельно): PS-50506.

Знак безопасности совмещён с рассеивателем, устанавливается в световой указатель при монтаже.